


Beispiel für eine Neuanlage mit einem Zähler

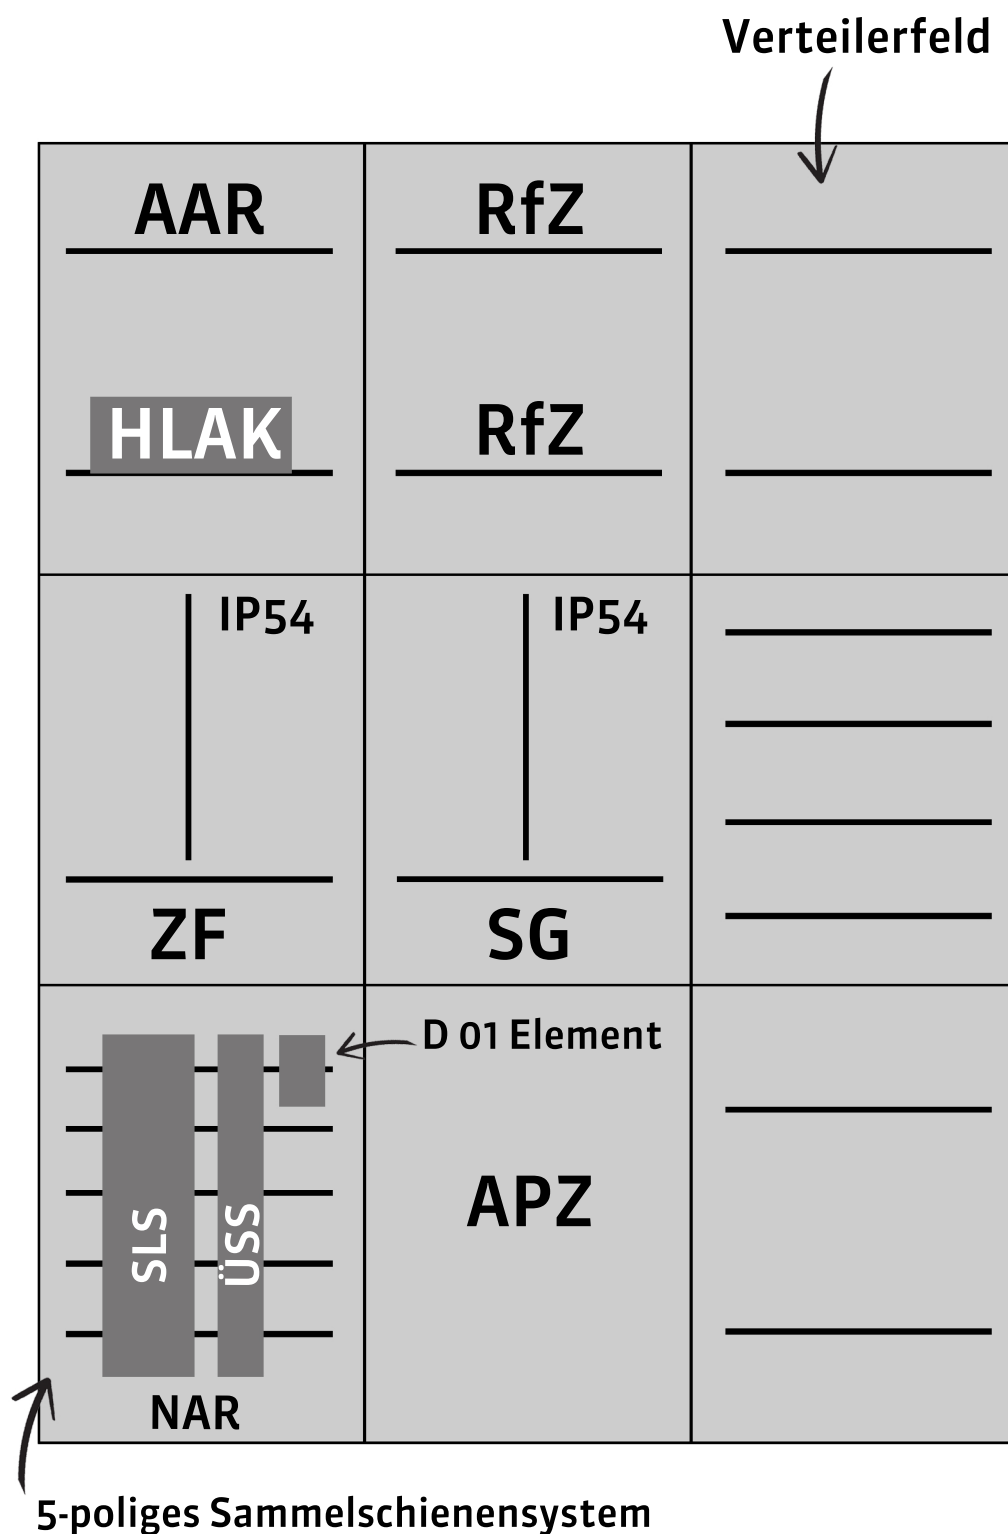

SLS - Selektiver Hauptleitungsschutzschalter

ÜSS - Überspannungsschutz

APZ - Abschlusspunkt Zählerplatz

ZF - Zählerfeld

RfZ - Raum für Zusatzanwendungen


AAR - Anlagenseitiger Anschlussraum

NAR - Netzseitiger Anschlussraum

SG - Schaltgerätefeld

D 01 - Element mit 10 A für APZ-Feld

Beispiel für eine Neuanlage mit Wärmepumpe und einem extra Zähler

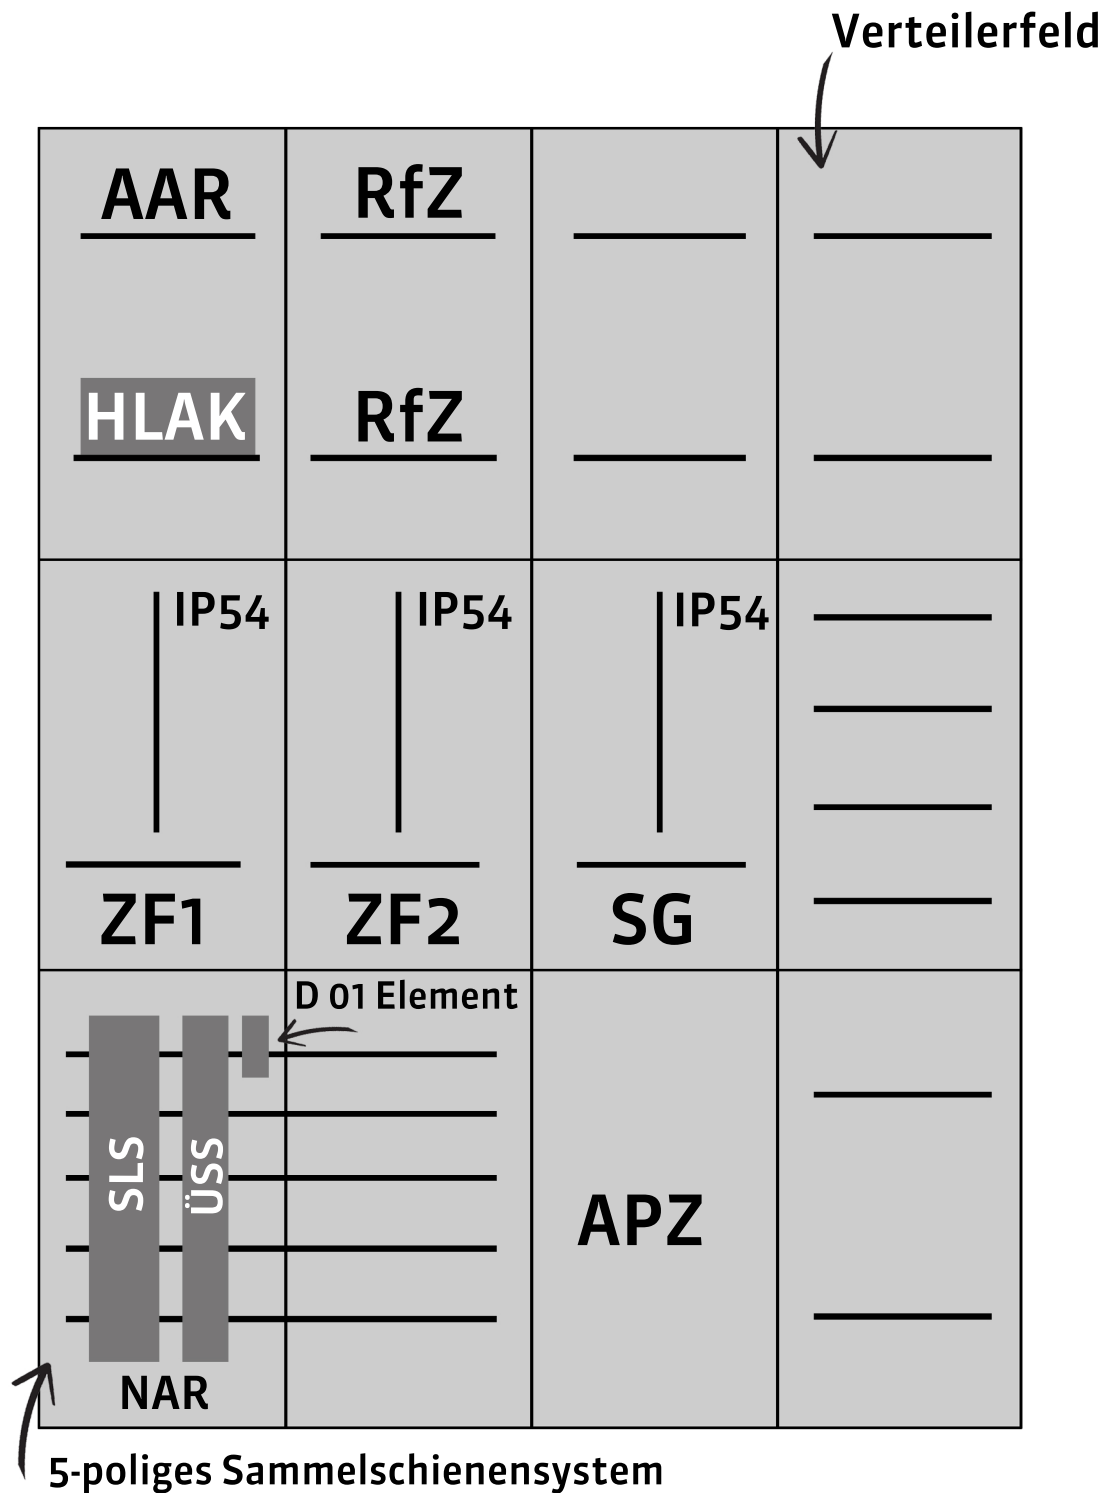

SLS - Selektiver Hauptleitungsschutzschalter

ÜSS - Überspannungsschutz

APZ - Abschlusspunkt Zählerplatz

ZF - Zählerfeld

NAR - Netzseitiger Anschlussraum


AAR - Anlagenseitiger Anschlussraum

SG - Schaltgerätefeld

D 01 - Element mit 10 A für APZ-Feld

RfZ - Raum für Zusatzanwendungen

Beispiel für eine Nachrüstung

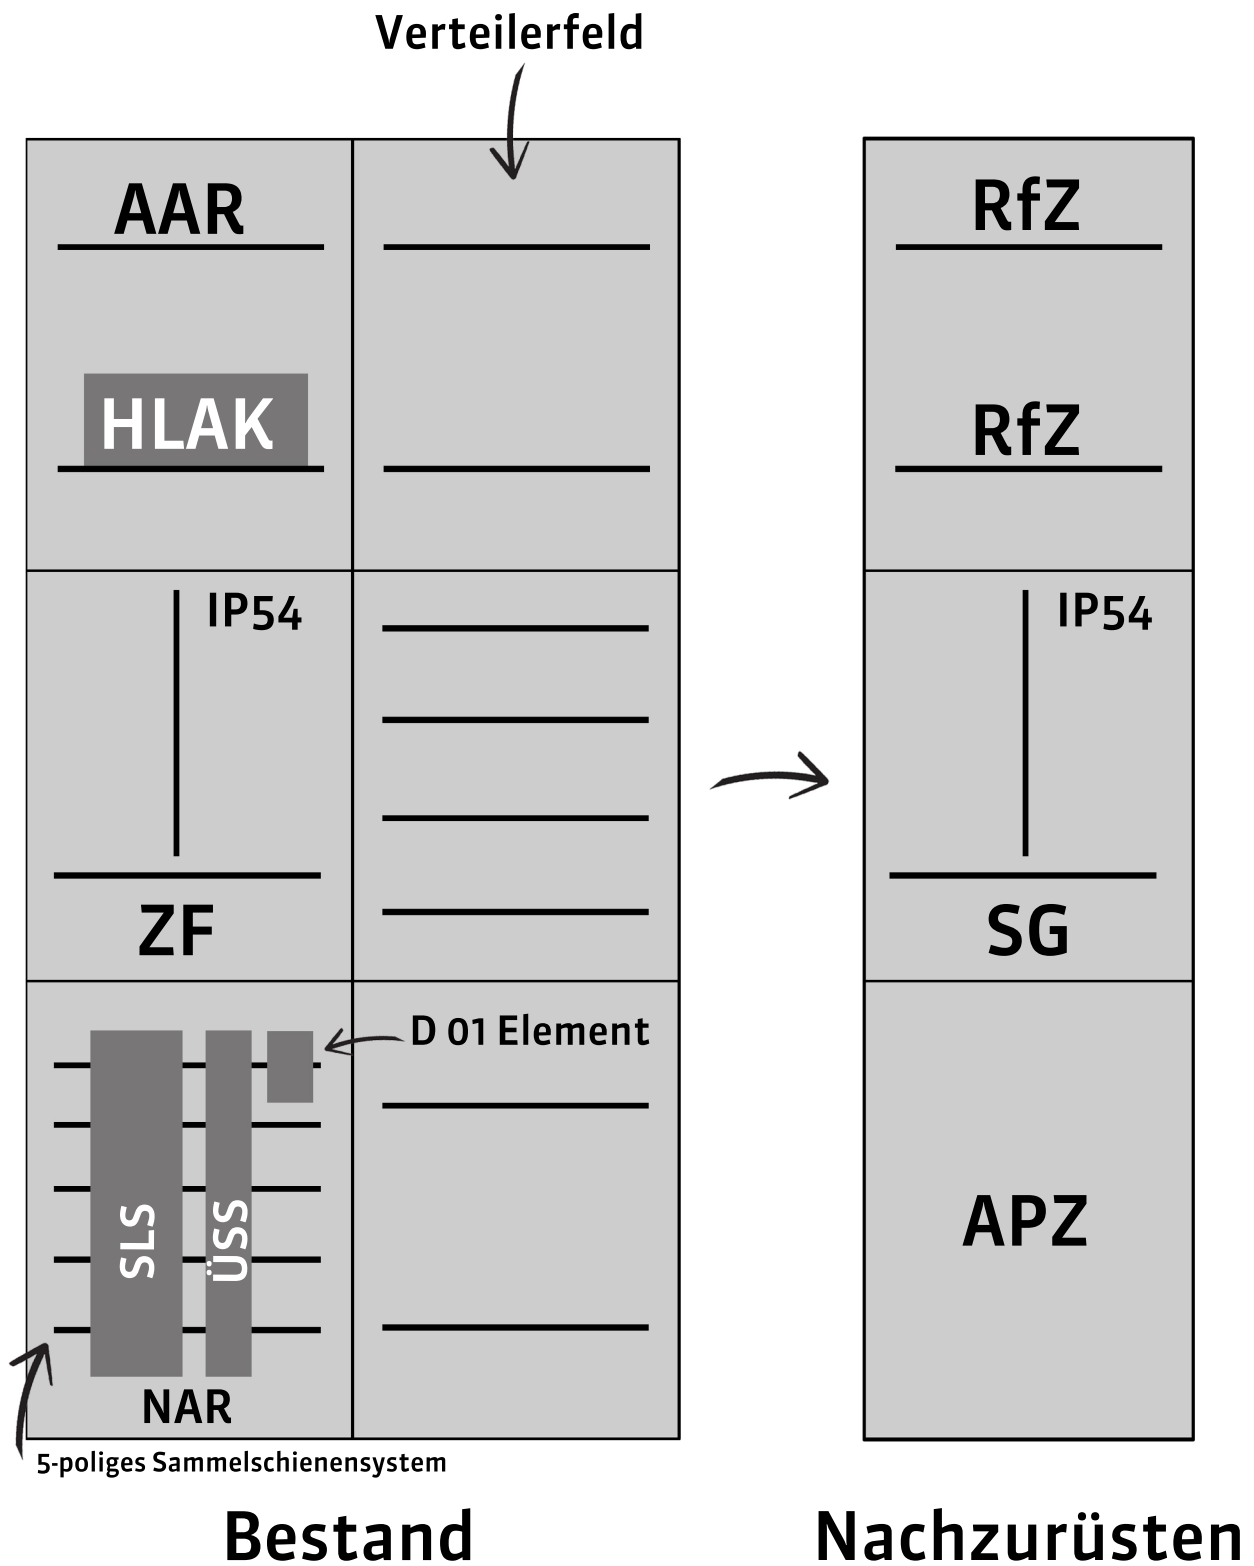

SLS - Selektiver Hauptleitungsschutzschalter

ÜSS - Überspannungsschutz

APZ - Abschlusspunkt Zählerplatz

ZF - Zählerfeld

RfZ - Raum für Zusatzanwendungen

NAR - Netzseitiger Anschlussraum


AAR - Anlagenseitiger Anschlussraum

NAR - Netzseitiger Anschlussraum

SG - Schaltgerätefeld

D 01 - Element mit 10 A für APZ-Feld

Beispiel für eine Wandleranlage

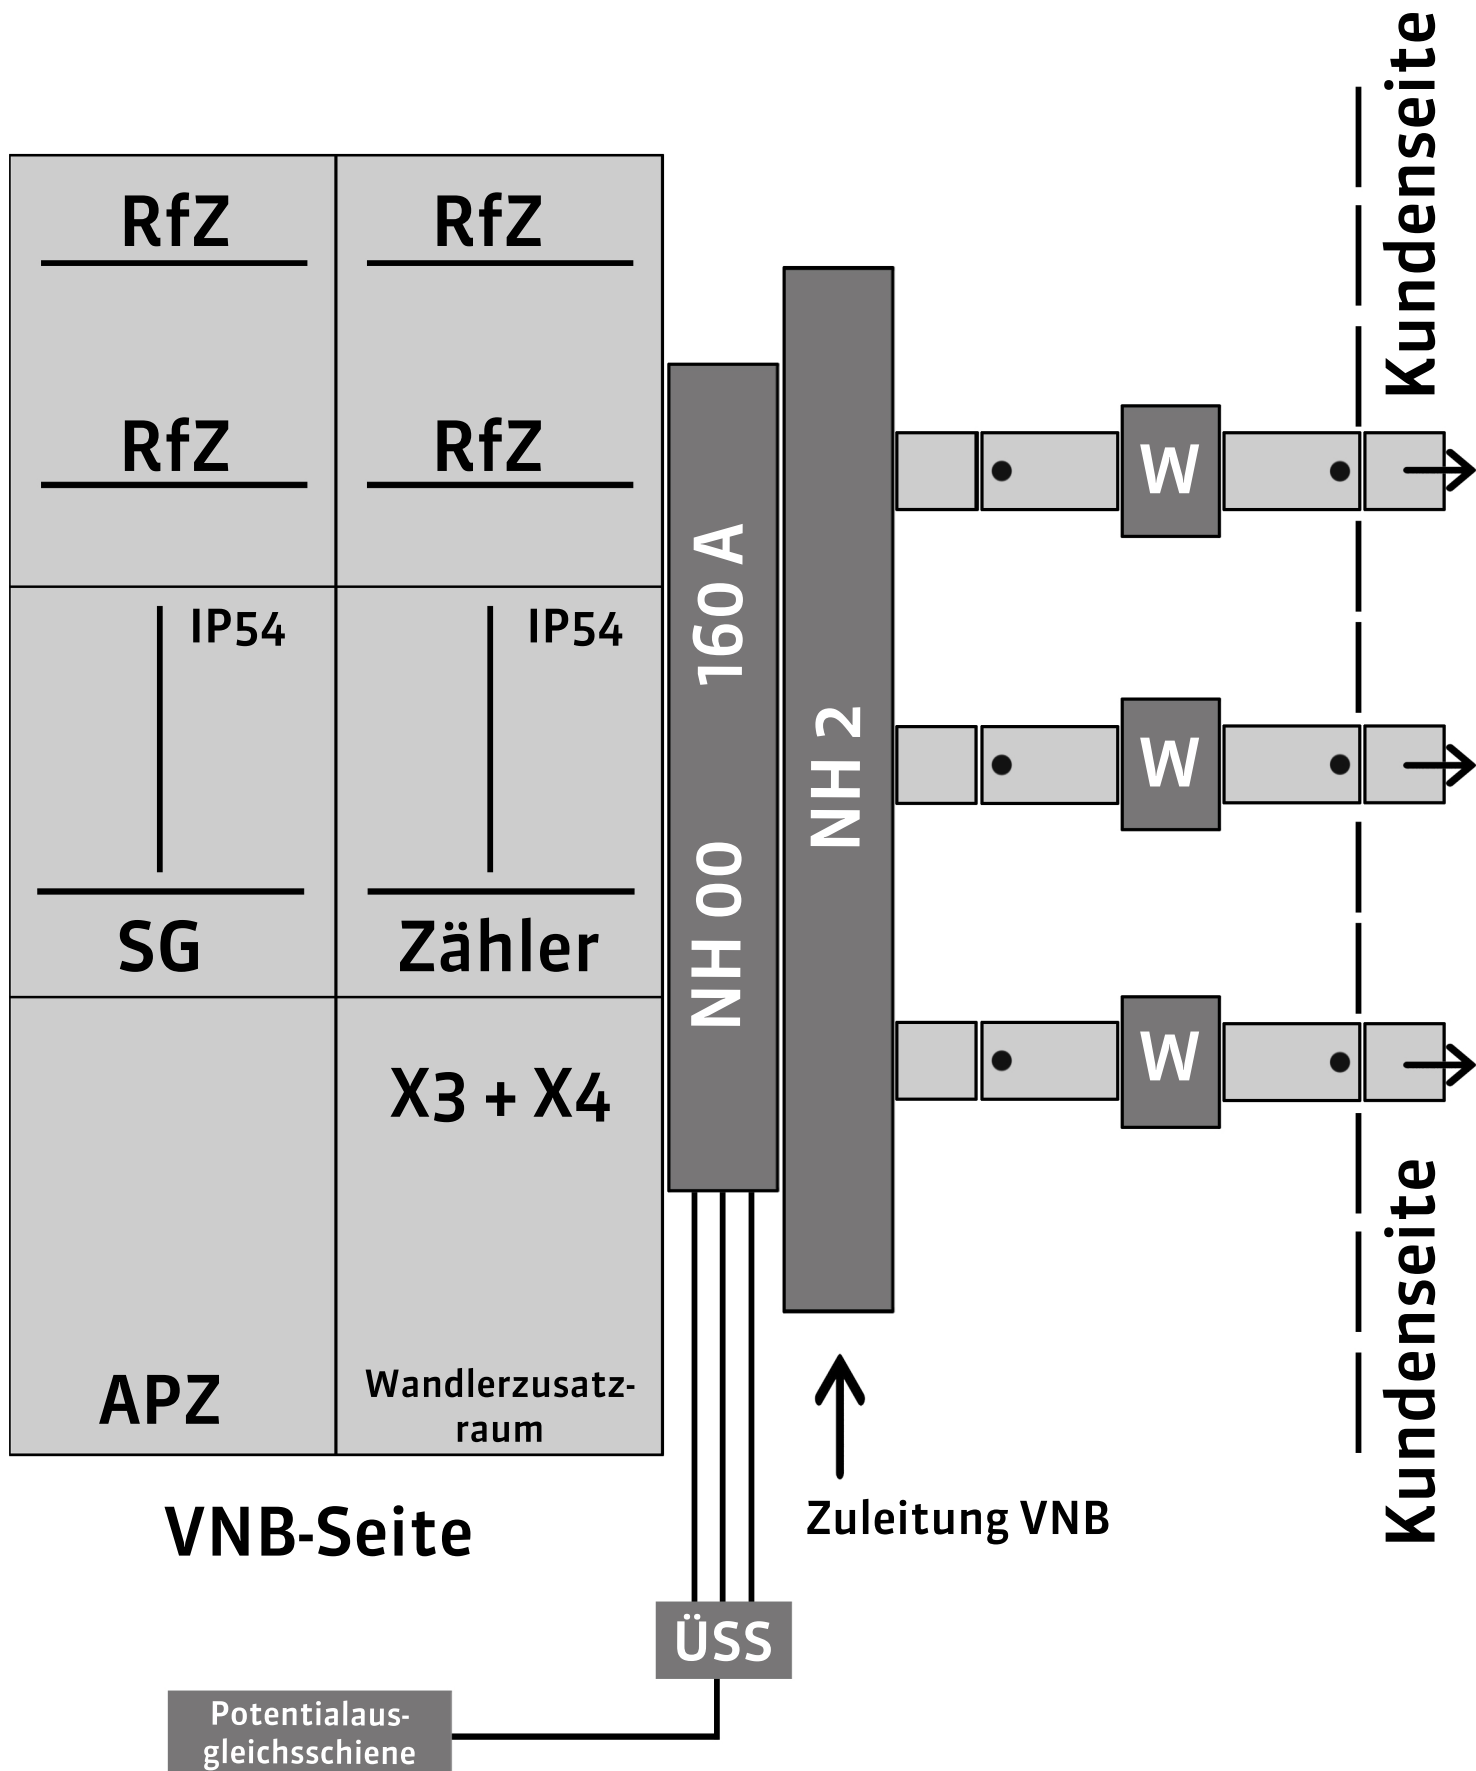

Im Wandlerzusatzraum

- D 01 3-polig besichert mit 10 A für Spannungsfeld
- D 01 1-polig besichert mit 10 A für APZ
- D 01 1-polig besichert mit 10 A für SG-Feld
- Wandlerprüfklemme X3 + X4